


Passerella

Il prodotto identificato con il codice T00130560 è una passerella porta cavi asolata sul fondo, progettata per l'installazione di grandi quantità di cavi elettrici garantendo al contempo un'ottima ventilazione e leggerezza. È dotata di un profilo antinfortunistico che assicura maggiore sicurezza durante la posa e conferisce elevata rigidità anche con spessori ridotti. Il profilo consente la sospensione a soffitto, utilizzando il bordo del canale come punto di aggancio, e permette la chiusura del percorso con coperchi a scatto per una protezione efficace dei cavi. Ha dimensioni di 600 mm di larghezza, 50 mm di altezza e 1,20 mm di spessore, con una lunghezza standard di 3000 mm per barra. La passerella è predisposta con asole laterali per la connessione ad altri canali o componenti, e presenta ventidue file di asole 25x7 mm sul fondo. È realizzata in acciaio zincato sendzimir, ma disponibile anche in acciaio inox e con finiture zincato a caldo o verniciato. Identificata con la descrizione PASSERELLA MT.3 50X 600, che ne riassume le caratteristiche dimensionali, è certificata secondo gli standard di sicurezza e qualità richiesti per le installazioni elettriche, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Applicando il coperchio raggiunge il grado di protezione IP20

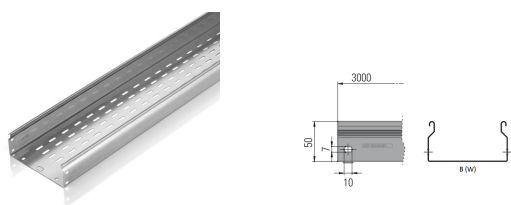

T0 013 0560

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	600
Spessore	
[mm]	1,20
Sezione cond.	
[mm ²]	859,20
Peso	
[Kg/m]	6,10
Lunghezza	
[mm]	3000
SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537	
1,5 m	1019
2 m	549
2,5 m	392
3 m	109
Sezione utile del canale [mm ²]-EN 50085-2-1	

Passerella

1,5 m	28800
2 m	28800
2,5 m	15000
3 m	10666
3,5 m	6857
4 m	4500
Asole sulla base	
N°	22

Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio
a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico,
distribuito uniformemente, di 1 g/mm² per metro di
lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007

Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a
traversini.

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatura UL

Passerella

Certificazioni




E471266



Passerella

Diagramma di Carico

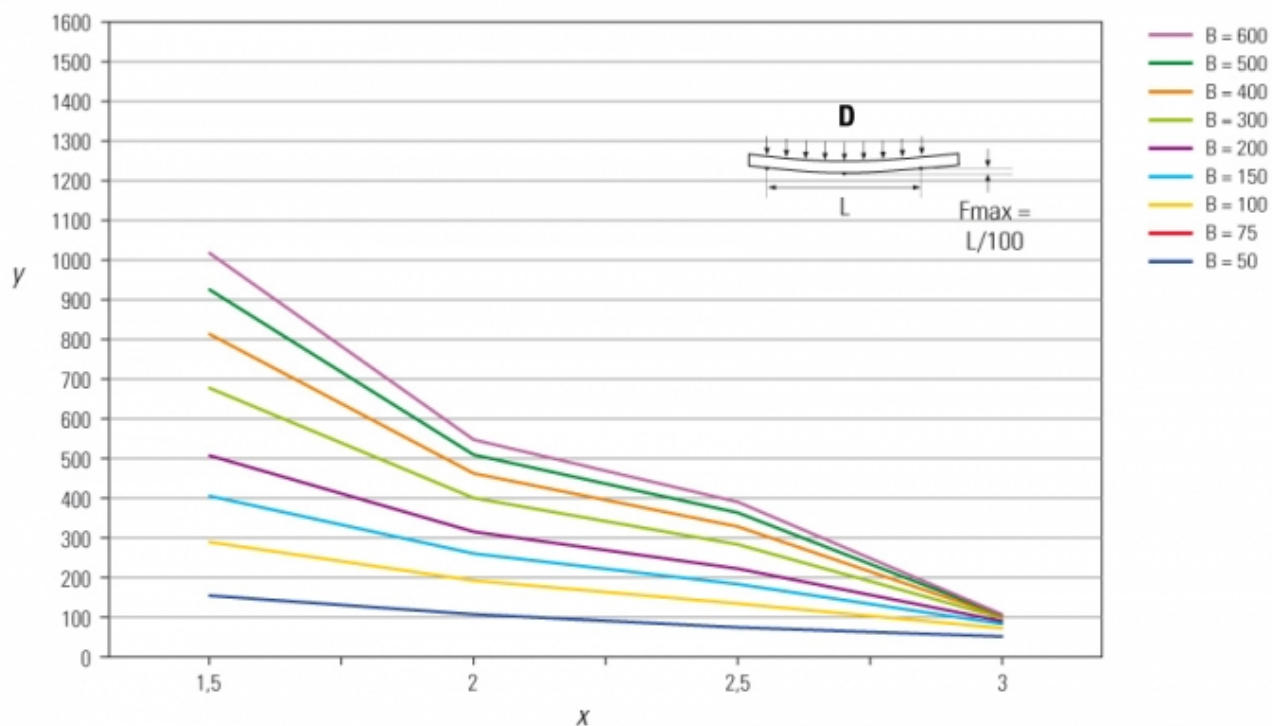

EN 61537-1

y = Carico Massimo (N/m)
 x = Distanza appoggi (m)
 D = Carico uniforme